



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Крым

Отделение надзорной деятельности по Красногвардейскому району
пгт. Красногвардейское ул. Крупской, 92
т.2-59-15, ond.krasnogvardeysk@mail.ru

Предписание № 5/1/6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору МБОУ «Красногвардейская школа №2» Кулиш М.В

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору от «20» марта 2017 года, №5, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «25» апреля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. «27» апреля 2017 г. проведена выездная плановая проверка главным специалистом ОНД по Красногвардейскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы Чачи Рус-темом Ибрагимовичем, МБОУ «Красногвардейской школы №2», расположенной по адресу: 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, п. Красногвардейское, ул. им. Богдана Хмельницкого, 76.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Кулиш М.В., заместитель директора по АХЧ Рогозян А.А. и представителями Сектора № 5 ФГБУ "СЭУ ФПС № 93 "ИПЛ" МЧС России"

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2	3	4	5
1.	пожарные щиты укомплектовать согласно норм положенности согласно приложения 6 (в школе отсутствуют 1 ОП-5,1 ведро).	п. 482 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	27.06.2017	

2.	электросветильники с лампами в подсобном помещении для оборудования актового зала, кабинет физрука в спортзале, подсобное помещение дворника, оборудовать защитными колпаками (плафонами) предусмотренными конструкциями светильника	п. 42 п.п. В ППРРФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	27.06.2017	
3.	выполнить соединение проводов с видимыми нарушениями изоляции в подсобном помещении дворника в распределительной коробке, для подключения освещения, в оружейном помещении для подключения освещения согласно норм	п. 42 п.п.А ППРРФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	27.06.2017	
4.	на дверях помещений складского назначения и наружных установках провести обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20 ППРРФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390	27.06.2017	
5.	выполнить работы по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводить не реже 1 раза в год	п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	01.10.2017	
6.	планы эвакуации при пожаре выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143.2009.(не фотолюминесцентные)	п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, ГОСТ Р 12.2.143.2009, п. 6.2, п.6.2.7 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4, ст.6, ст. 151;	27.06.2017	

7.	аварийный запасной выход с лестничного марша 1-ом этаже, разблокировать и выполнить открывание по направлению выхода их здания	п. 33, п.36 п.п Б., Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390, ст.4, ст.6., ст.151 Закона №123; п.4.2.7,п.4.2.8 СП 1.13130.2009	27.06.2017	
8.	на остекленных дверях в школе выполнить защитные решетки до высоты не менее 1,2 м	ст.4, ст.6., ст.151 Закона №123; п.8.2.6 СП 1.13130.2009	27.06.2017	
9.	обеспечить объект огнетушителями согласно норм положенности	п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	27.06.2017	
10.	пути эвакуации в коридорах на этажах, оборудовать дверьми предусмотренные проектным решением и требованием нормативных документов	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; ст.4, ст.6., ст.151 Закона №123; п.4.2.7, СП 1.13130.2009	01.10.2017	
11.	установить двери лестничных клеток с оборудованием приспособления для самозакрывания и с уплотнением в притворах	ст.4, ст.6, ст.62, ст.89, ст.151 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009	01.10.2017	
12.	ширину эвакуационного выхода из актового зала и спортзала выполнить в соответствии с требуемыми нормам. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. (фактическая ширина выхода из спортзала 0,6 метра)	ст.4, ст.6, ст.62, ст.89, ст.151 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009	27.06.2017	
13.	помещение подвала оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (имеется пожарная нагрузка)	ст.4, ст.6, 54, 83, 91, 151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-ФЗ; прил.А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009	01.10.2017	

14.	не допускать размещение в подвальном помещении ТИРа	Приложение Д» СП 118.13330.2012, ст.151 Закона №123-ФЗ; Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009	27.06.2017	
15.	демонтировать трубы отопления на пути эвакуации препятствующие свободной эвакуации людей из здания школы на 1-ом этаже из столовой	п. 36 п.п. А Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	27.06.2017	
16.	демонтировать пороги на пути эвакуации препятствующие свободной эвакуации людей из здания школы, порог в спортзале, порог в актовом зале (порог высотой более 15 см)	п. 36 п.п. А Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390	27.06.2017	
17.	деревянные конструкции планшета сцены в актовом зале обработать огнезащитными средствами (акты не предоставлены)	п. 21 ППРРФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390; ст.4, ст.6, п.п.5, п.п.6 ст.52, п.1 ст.58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	01.10.2017	
18.	в помещении спортзала на выходе установить световые оповещатели «Выход»	п.33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.5.3 СП 3.13130.2009	01.10.2017	
19.	сигналы от автоматической установки охранно-пожарной сигнализации, которой оборудовано здание (помещения) школы вывести на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ст.7 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.14.4 СП 5.13130.2009	01.10.2017	

20.	помещение инвентаря, раздевалку мальчиков, кабинет №11 кабинет заместителя директора по АХЧ (бывший сан узел), кабинет №13 кабинет кр.тат.яз (оба помещения), кабинет №26,27 на третьем этаже (бывшие сан узлы), подсобное помещение между существующими сан узлами (разделенного на два, в одном из них нет извещателя), кабинет зам.директора по УВР (бывший сан.узел на втором этаже), подсобка возле кабинета зам.директора по УВР (бывший сан.узел на втором этаже), подсобное помещение между существующими сан узлами (разделенного на два, в одном из них нет извещателя на втором этаже), на первом этаже подсобное помещении игровой комнаты с выходом наружу оборудовать дымовыми извещателями	п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.3.2 СП 5.13130.2009	01.10.2017	
21.	перенести на поверхность стены на первом этаже в мастерской ручной пожарный извещатель установленный на откосе двери	п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.13.2 СП 5.13130.2009	01.10.2017	
22.	помещение подвала оборудовать автоматической пожарной сигнализацией (имеется пожарная нагрузка)	ст.4, ст.6, 54, 83, 91, 151 Федерального закона РФ от 22.07.08г. №123-ФЗ; прил.А, п.9 табл. А1 СП 5.13130.2009	01.10.2017	
23.	в тамбуре выхода из актового зала наружу, в оружейной расстояние от извещателей до электросветильных приборов выполнить менее (500 мм.)	п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.3.2., п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.10.2017	
24.	не допускать совместную прокладку электрокабелей	п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.15.13 СП 5.13130.2009	01.10.2017	

25.	Заизолировать расположенные около блоков кабеля	п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.6, ч.6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.13.15. 3 СП 5.13130.2009	01.10.2017	
-----	---	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Главный специалист ОНД
по Красногвардейскому району УНД
ГУ МЧС России по Республике Крым
капитан внутренней службы
Чачи Рустем Ибрагимович

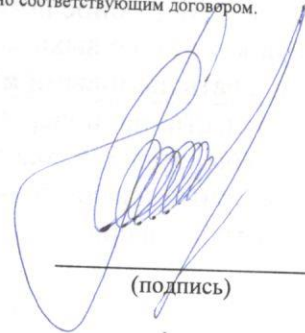

(подпись)

«24» апреля 2017 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)